



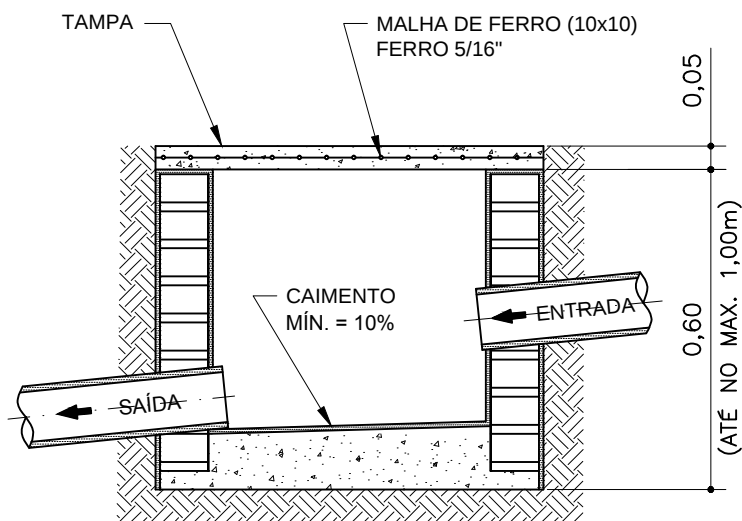

CONSUMO MÉDIO	50 x 50
CIMENTO (SACOS)	1
AREIA (LATAS 18L)	8
PEDRA (LATAS 18L)	4
TIJOLOS (UNID)	100
VEDACIT (LTS)	1
FERRO (M)	11,20

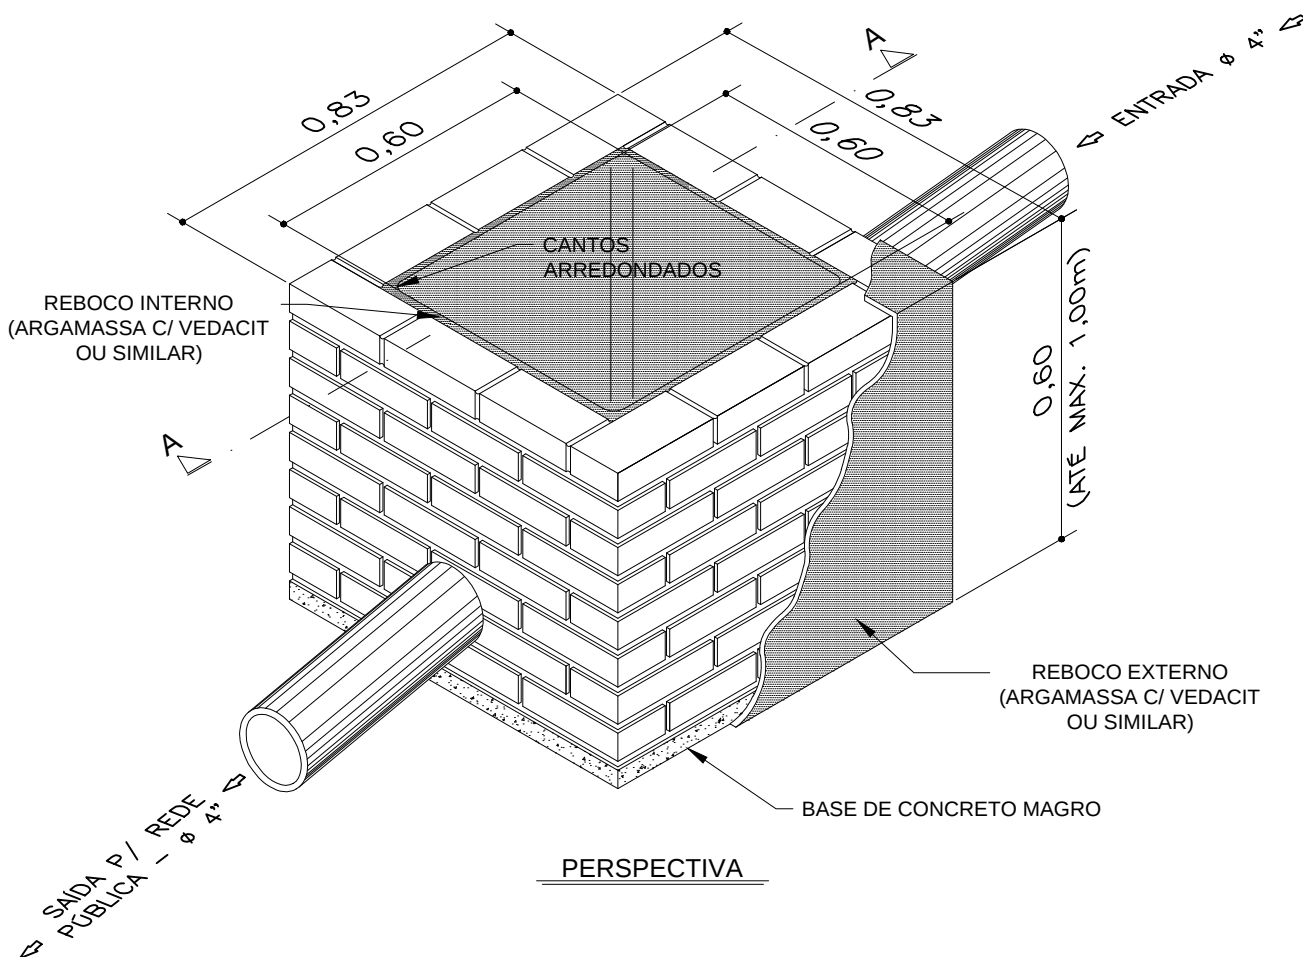

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA - SAAE

ESCALA:

S/E

DATA APROVAÇÃO DT:

09/12/2013

DESENHADO:

CARLOS

PADRÃO DE CAIXA DE INSPEÇÃO PARA LIGAÇÃO DE REDE ESGOTO

FOLHA:

ÚNICA

REVISÃO:

A

DESENHO:

MOD.DTE 021.A