

PERSPECTIVA


CONSUMO MÉDIO	50 x 50
CIMENTO (SACOS)	1
AREIA (LATAS 18L)	8
PEDRA (LATAS 18L)	4
TIJOLOS (UNID)	100
VEDACIT (LTS)	1
FERRO (M)	11,20

-A PROFUNDIDADE DA CAIXA DEPENDE DA PROFUNDIDADE DA REDE LOCAL LIMITADA A 1,00m.

-A TAMPA DEVE SER HERMÉTICA E REMOVÍVEL, NÃO SENDO PERMITIDA O SEU RECOBRIMENTO.


-A FACE SUPERIOR DA TAMPA DEVE ESTAR ALINHADA COM O PISO ACABADO.

-É RECOMENDÁVEL SOLICITAR JUNTO À SAAE A LOCALIZAÇÃO DA PONTA.

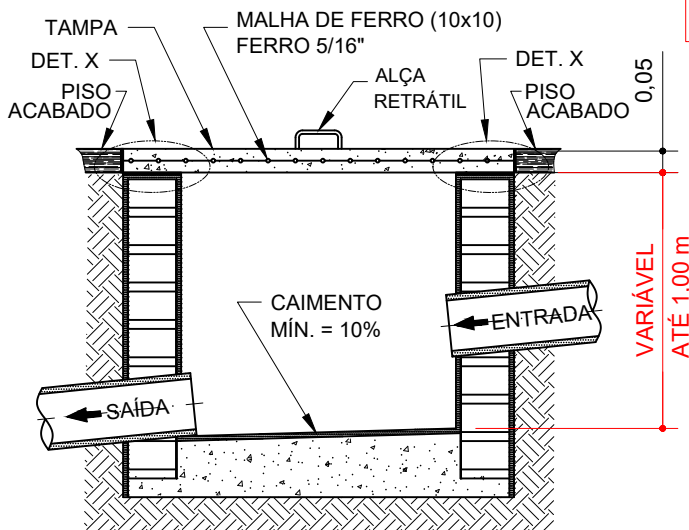

CORTE A-A

O REJUNTE DEVERÁ SER FEITO COM SILICONE INDUSTRIAL OU MASSA PODRE (TRAÇO = 1 CAL : 1 AREIA)

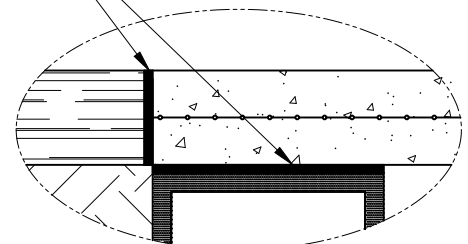

DET. X



COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA - SAAE

ESCALA:	S/E
DATA APROVAÇÃO DT:	21/12/2023
DESENHADO:	CARLOS

**PADRÃO DE CAIXA DE INSPEÇÃO
PARA LIGAÇÃO DE REDE ESGOTO**

FOLHA:	ÚNICA
REVISÃO:	F
DESENHO:	MOD.DTE.021.F